


Τρεις βασικές ενέργειες για την εγκατάσταση ενός λέβητα αερίου συμπίκνωσης


ARISTON

1

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

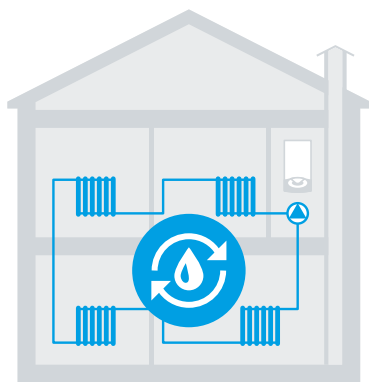

Πριν την εγκατάσταση του λέβητα (ειδικά αν είναι συμπίκνωσης) συνιστάται ο καθαρισμός ολόκληρου του συστήματος προκειμένου να απομακρυνθούν τυχόν υπολείμματα, που με τον καιρό, μπορεί να επηρεάσουν τη σωστή λειτουργία του συστήματος ή του λέβητα. Μπορεί κάλλιστα να υπάρχουν κανονιστικοί περιορισμοί που καθιστούν υποχρεωτική αυτή την πρακτική.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ ΣΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΝΕΟΤΕΡΟ ΤΩΝ 6 ΜΗΝΩΝ)

- / Καθαρίστε το σύστημα της θέρμανσης με ένα κατάλληλο διάλυμα καθαρισμού για να διασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία του λέβητα με την πάροδο του χρόνου.
- / Ξεπλύνετε τους σωλήνες και θερμαντικά σώματα καλά, μέχρι το νερό να γίνει διαυγές και χωρίς καθόλου υπολείμματα.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

- / Αφαιρέστε τη λάσπη από το σύστημα θέρμανσης.
- / Ξεπλύνετε το σύστημα της θέρμανσης.
- / Καθαρίστε το σύστημα με ένα κατάλληλο διάλυμα καθαρισμού για να διασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία του λέβητα με την πάροδο του χρόνου.
- / Ξεπλύνετε τους σωλήνες και τα θερμαντικά σώματα καλά, μέχρι το νερό να γίνει διαυγές και χωρίς καθόλου υπολείμματα.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ

- Συνήθως τα συστήματα θέρμανσης και λέβητα θα πρέπει να γεμίζουν μόνο με κρύο νερό δικτύου, χωρίς καμία επεξεργασία νερού. Σε περίπτωση που είναι απαραίτητο να επιτευχθεί η επεξεργασία του νερού, συνιστώνται τα εξής :
- / Ξέπλυμα των σωλήνων και των θερμαντικών σωμάτων μέχρι το νερό να γίνει διαυγές και χωρίς καθόλου υπολείμματα.
 - / Επεξεργασία του νερού με ένα κατάλληλο διάλυμα καθαρισμού για τη διασφάλιση των ορθών λειτουργιών του λέβητα με την πάροδο του χρόνου.
 - / Στο τέλος της επεξεργασίας, βεβαιωθείτε ότι η τιμή του pH του συστήματος θέρμανσης είναι μεταξύ 7 και 8 (πολύ σημαντικό για την αποφυγή φαινομένων διάβρωσης στην παρουσία συστατικών αλουμινίου / κράματος αλουμινίου).
- Ποτέ μην προσθέτετε χημικά στο σύστημα θέρμανσης χωρίς τις συμβουλές ενός Εξουσιοδοτημένου Κέντρου Εξυπηρέτησης ARISTON THERMO SpA , αφού οι λανθασμένες δόσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στο λέβητα.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΑ

Για να διασφαλιστεί η ορθή και διαρκή λειτουργία του λέβητα, συνιστάται ο περιοδικός καθαρισμός του εναλλάκτη θερμότητας (τουλάχιστον μία φορά το χρόνο). Η διαδικασία καθαρισμού είναι υποχρεωτική στην περίπτωση θορύβου ή μειωμένης απόδοσης παραγωγής ζεστού νερού.

* Επικοινωνήστε με τα τοπικά Εξουσιοδοτημένα Κέντρα Εξυπηρέτησης ARISTON THERMO S.p.A: Τεχνική υποστήριξη για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα προϊόντα επεξεργασίας νερού που θα χρησιμοποιηθούν.

Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΥΧΟΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ.

2

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΥ


Το σύστημα του καπναγωγού πρέπει να είναι κατασκευασμένο από υλικό κατάλληλο για τεχνολογία συμπύκνωσης. Τα μεγέθη και τα μήκη του συστήματος καπναγωγού αναφέρονται στο εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης. Εάν το παλιό σύστημα καπναγωγού δεν είναι κατάλληλο για την τεχνολογία συμπύκνωσης είναι δυνατόν να γίνει:

/ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΥ

/ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΥ (Σχέδιο 1)

/ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΥ

Οι οριζόντιοι τοποθετημένοι σωλήνες πρέπει να έχουν ανοδική κλίση από 3% για να αποφευχθεί η συσσώρευση του συμπυκνώματος. Είναι αναγκαία η συμμόρφωση με τους ισχύοντες εθνικούς κανονισμούς σχετικά με την εγκατάσταση, και σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τις τοπικές αρχές και τους δημόσιους οργανισμούς υγείας. Συνιστάται η χρήση γνήσιου κιτ καπναγωγού της Ariston.

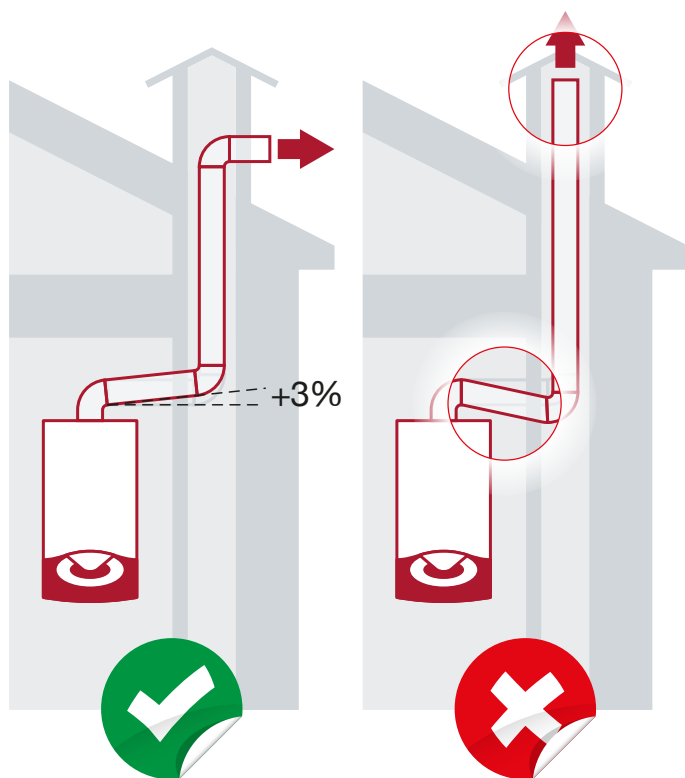

Σχέδιο 1
ΚΑΜΙΝΑΔΑ ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΥ
(Σωστή εγκατάσταση)

Σχέδιο 2
ΚΑΜΙΝΑΔΑ ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΥ
(Λάθος εγκατάσταση)

Κάθε λεπτομέρεια για το σύστημα καπναγωγού είναι διαθέσιμη στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης

3

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ


Η αποχέτευση συμπυκνωμάτων επιτυγχάνεται μέσω εσωτερικού διακλαδωτή (σωλήνα). Λόγω της οξύτητας του συμπυκνώματος, πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλα υλικά για το σωλήνα αποφόρτισης. Πρέπει να χρησιμοποιηθεί ουδετεροποιητής συμπυκνωμάτων στην περίπτωση μεταλλικού καπναγωγού απόρριψης.

Ο σωλήνας εκροής συμπυκνώματος πρέπει να έχει την ελάχιστη διάμετρο που αναφέρεται στο (Σχέδιο 3) και πρέπει να έχει μια συνεχή πτώση για να αποφευχθεί η συσσώρευση του συμπυκνώματος. (Σχέδιο 4)

Είναι αναγκαία η συμμόρφωση με τους ισχύοντες εθνικούς κανονισμούς σχετικά με την εγκατάσταση, και σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τις τοπικές αρχές και τους δημόσιους οργανισμούς υγείας.

Συνιστάται η χρήση γνήσιων αξεσουάρ της Ariston.

Να θυμάστε, ότι οι ουδετεροποιητές συμπυκνωμάτων και τα αξεσουάρ απόρριψης συμπυκνωμάτων είναι διαθέσιμα στον κατάλογο της Ariston..

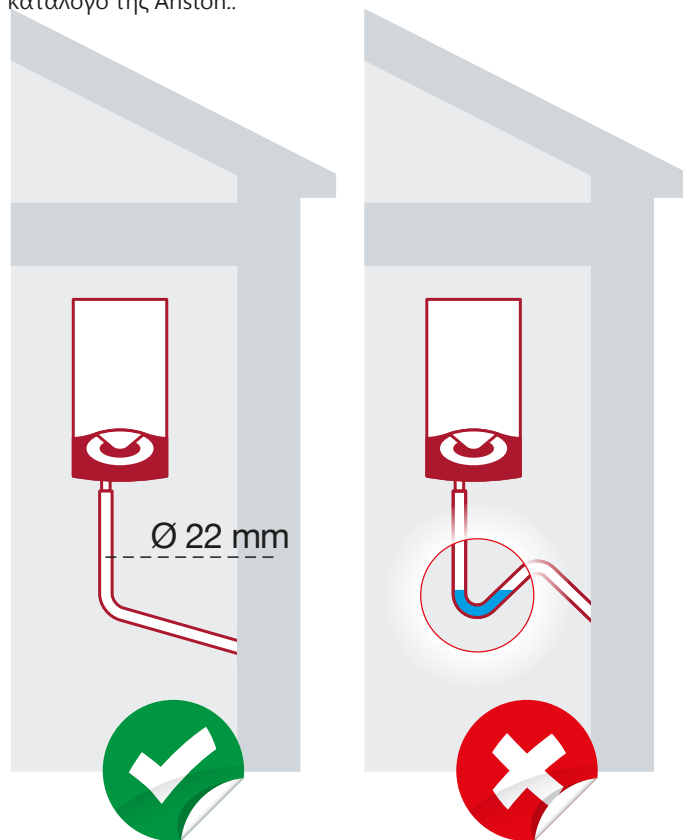

Σχέδιο 3
ΣΩΣΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Σχέδιο 4
ΛΑΘΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Κάθε λεπτομέρεια για την απόρριψη συμπυκνώματος είναι διαθέσιμη στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης

Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΥΧΟΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ.