


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ -ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΡΙΟΔΗΣ Η/Β^{JES}

JES



U=230V/50Hz I=0,03A IP=20

ΔΙΠΛΟ ΜΟΤΕΡ 5W

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ = +2...100°C

ΡΟΠΗ ΣΤΡΕΨΗΣ = 22Nm ή (10Nm)

ΧΡΟΝΟΣ = 100sec 0°-90° or (40sec 0°-90°)

ΚΑΛΩΔΙΟ = 80cm - 5 x 0.75mm

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΛΑΣΤΙΚΑ POLYCARBONATE ΚΑΙ

ΑΥΤΟΣΒΗΝΟΥΜΕΝΟ ABS

ΧΡΗΣΗ: ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΑ – ΑΥΤΟΝΟΜΙΕΣ – BOILER

– ΥΔΡΕΥΣΗ – ΑΡΔΕΥΣΗ.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΥΦΛΕΥΚΤΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΑΕΡΙΑ

ΚΟΡΜΟΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ (ΜΠΙΛΙΑ) : ΤΡΙΑ ΡΑΚΟΡ (CW 617N)

ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 10 Bar

ΕΓΓΥΗΣΗ: 5 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΜΟΤΕΡ C

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ: ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ,

ΑΦΑΙΡΟΥΜΕ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΕΙΩΤΗΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΥΜΕ

ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΕΙΔΙ 8-9, ΓΙΑ 2-3 ΦΟΡΕΣ. ΕΤΣΙ ΕΛΕΓΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΔΙΑΡΡΟΕΣ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ (O-RING) ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ BALL-VALVE.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΩΣ

- ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΤΕΡ ΠΡΕΠΕΙ ΤΟ ΑΞΟΝΑΚΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΕΤΟ ΣΤΟΝ ΚΟΡΜΟ.


- Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΑΔΕΙΟΥΧΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ-ΚΑΥΣΤΗΡΑΤΖΗ

- ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΤΕΡ ΣΤΟΝ ΚΟΡΜΟ ΤΟ ΒΕΛΟΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΤΟΥ

ΚΟΡΜΟΥ ΝΑ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΗ ΜΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ (ΟΤΑΝ ΤΟ ΜΟΤΕΡ ΔΕΧΤΕΙ ΕΝΤΟΛΗ


ΚΑΙ ΑΝΟΙΞΕΙ, ΤΟ ΒΕΛΟΣ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΗΜΑΔΙ).

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ

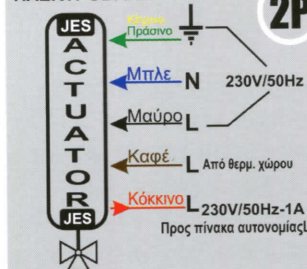

ΜΠΕΖ ΧΡΩΜΑ → 1/2", 3/4", 1"

ΜΠΛΕ ή ΓΚΡΙ ΧΡΩΜΑ → 1 1/4" 1 1/2" 2"



ΜΕΓΕΘΟΣ	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
ΜΗΚΟΣ ΚΟΡΜΟΥ	130mm	138mm	158mm	176mm	200mm	225mm
ΥΨΟΣ ΚΟΡΜΟΥ	105mm	118mm	130mm	140mm	170mm	185mm

www.jes.gr

TÜV
SÜD



ISO 9001:2008
No. B 090966677002

